

パンカールーバー 結露試験

【 PK (標準型) 】 【 PK-DP (結露防止内貼型) 】


同条件での結露試験結果

※写真は内容を保証するものではありません (PK-DPも条件により結露は発生します)

PK (標準型)

周囲温度 30.4℃
吹出温度 15.5℃
相対湿度 75%


結露が水滴になっている状態です

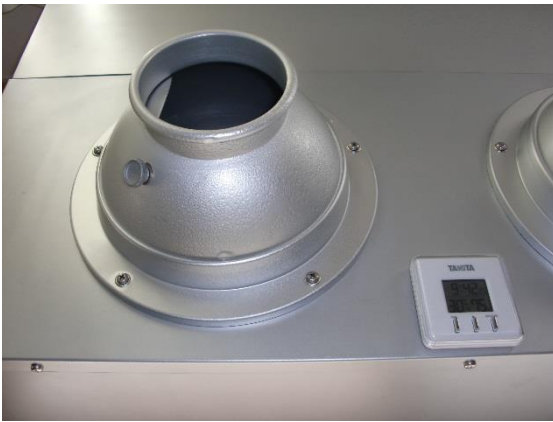

PK-DP (結露防止内貼型)

周囲温度 30.4℃
吹出温度 15.5℃
相対湿度 75%

結露は発生していません

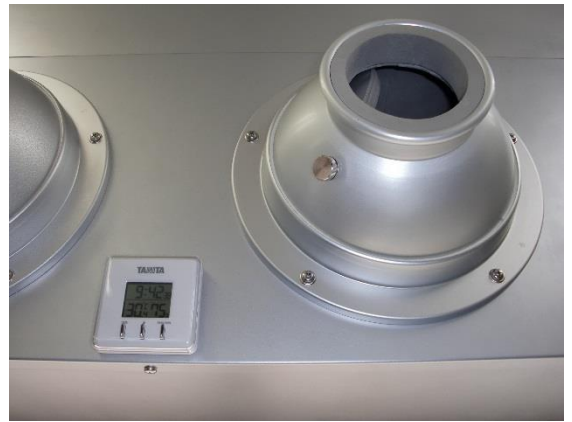

左 PK (標準型)

右 PK-DP (結露防止内貼型)

周囲温度 30.4℃
吹出温度 15.5℃
相対湿度 73%



PK-DP (結露防止内貼型)

風量調整ダンパー付(標準)
ノブをまわせば風量の調整も自在です。



小澤空調機器製作所

東京都 足立区 青井 2-4-12

TEL 03-3886-1305

FAX 03-3880-7541


パンカールーバー 結露試験

同条件での結露試験結果

※ 写真は内容を保証するものではありません (PK-DPも条件により結露は発生します)

PK (標準型) 結露が水滴になっている状態です

周囲温度 30.4℃ 吹出温度 15.5℃ 相対湿度 75%

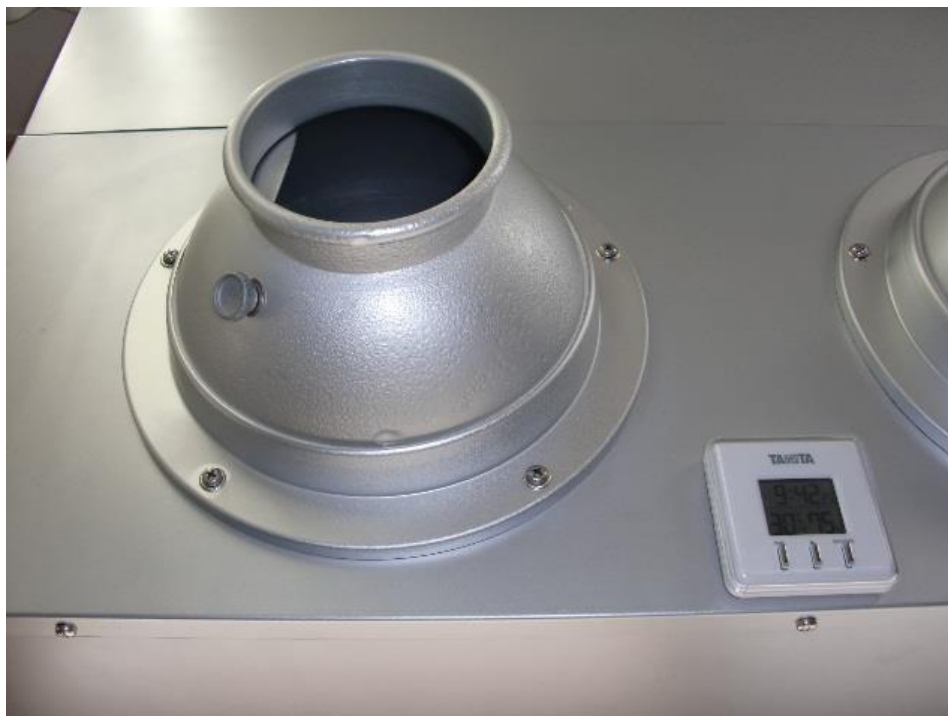

PK-DP (結露防止内貼型) 結露は発生していません

周囲温度 30.4℃ 吹出温度 15.5℃ 相対湿度 75%

